

Посвідчення про якість

№1707-26 від 08.05.2026

Виробник і адреса потужностей: ТОВ «А.М.В.-Карпати»
с. Нижнє Солоутинно, 55а, Ужгородський р-он, Закарпатська обл., 89442
www.krayna.ua
+380961308815

Найменування продукції: вода мінеральна природна лікувально-столова ТМ «Крайна»
сильногазована/слабогазована/негазована

« Аптека 911 »

№ п/п	Вид тари та номінальний об'єм фасування	Дата виготовлення / номер партії	Розмір партії, шт.
	PET, V = 0,5 (L)	06/05/2026	29184

Результати випробувань

Органолептичні показники

№ п/п	Показник	Одін. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмінка про відповідність	НД на метод випробування
1.1	Запах при 18-25 °С	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.2	Смак і присмак при 18-25 °С	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.3	Забарвленість	градуси	Безбарвна рідина, < 20	< 5	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
1.4	Прозорість	mg/l	Прозора рідина без побічних вкраплень з незначним осадом мінеральних солей	Рідина прозора без осадку і сторонніх включень	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Одін. вимір.	Знач. показника згідно НД	Результати випробувань	Похилка	НД на метод випробування
2.1	Повнота напіву	ml	≥ 9%	500 ± 0,9%	В межах норми	Технічний регламент
2.2	pH	од. pH	≥ 4,5	4,70	В межах норми	ДСТУ 4077:2001
2.3	Діоксид вуглецю	% до маси	0,4 - 0,6	0,49	В межах норми	ДСТУ 7153:2010
2.4	Гідрокарбонати	mg/l	100-300	146,4	В межах норми	ДСТУ ISO 9963-1:2007
2.5	Нітрити	mg/l	≤ 2,0	< 0,01	В межах норми	ДСТУ ISO 6777:2003
2.6	Нітрати	mg/l	≤ 50,0	3,0	В межах норми	Посібник

Специфічний біологічно активний компонент

3.1	Метакреминова кислота	mg/l	50,0-150,0	90,8	Відповідає	Посібник
-----	-----------------------	------	------------	------	------------	----------

Мікробіологічні показники						
№ п/п	Показник	Одін. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
4.1	Кількість МАФАнМ - загальне мікробне число (ЗМЧ)	КОЕ/гсм куб	<100	2,8	Відповідає	МР 10.10.2.1-155-2008
4.2	Кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) загальних колиформ	в 1 дм куб.	<3	Не виявлено	Відповідає	МР 10.10.2.1-137-2007
4.3	Кількість ентеробійної палички (Pseudomonas aeruginosa)	КУО в 1 дм куб	не допускається	Не виявлено	Відповідає	Постанова гол. держ. сан. лікаря України №19 від 06.09.2013

Висновок: Відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»»

Термін придатності до споживання 12 місяців.

Умови зберігання: зберігати при температурі від +2°C до +25°C в добре провітрюваних приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0077 від 28.07.2024

Протокол випробувань на хімічні показники. ДНН ПЛС №292-26 від 06.05.2026.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0137 від 17.11.2023

Дослідження хімічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 808 від 06.05.2026

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0264 від 04.12.2024

Дослідження мікробіологічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 808 від 08.05.2026.

Відповідальний виконавець:

Завідувач мікробіологічної лабораторії

(підпис)

Пехень С.П.
(ПІБ)

М.П.

Лаборант хімічного аналізу

(підпис)


Пехень С.П.
(ПІБ)

Лаборант-мікробіолог

(підпис)

Фемиж К.В.
(ПІБ)



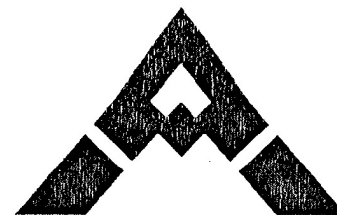

Посвідчення про якість

№1722-26 від 01.06.2026

Виробник і адреса потужностей: ТОВ «А.М.В.-Карпати»
с. Нижнє Солотвино, 55а, Ужгородський р-он, Закарпатська обл., 89442
www.krayna.ua
+380961308815

Найменування продукції: вода мінеральна природна лікувально-столова ТМ «Крайна»
сильногазована/слабогазована/негазована

« Аптека 911 »

№ п/п	Вид тари та номінальний об'єм фасування	Дата виготовлення / номер партії	Розмір партії, шт.
	РЕТ, V = 0.5 (L)	29/05/2026	29184

Результати випробувань

Органолептичні показники

№ п/п	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
1.1	Запах при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.2	Смак і присмак при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.3	Забарвленість	градуси	Безбарвна рідина, < 20	< 5	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
1.4	Прозорість	mg/l	Прозора рідина без побічних вкраплень з незначним осадом мінеральних солей	Рідина прозора без осаду і сторонніх включень	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Один. вимір.	Знач. показника згідно НД	Результати випробувань	Похибка	НД на метод випробування
2.1	Повнота наливу	ml	- 3%	500 - 0 %	В межах норми	Технічний регламент
2.2	pH	од.pH	≥ 4,5	4,68	В межах норми	ДСТУ 4077-2001
2.3	Діоксид вуглецю	% до маси	0.4 – 0.6	0,48	В межах норми	ДСТУ 7153:2010
2.4	Гідрокарбонати	mg/l	100-300	146.4	В межах норми	ДСТУ ISO 9963-1:2007
2.5	Нітрити	mg/l	≤ 2,0	< 0,01	В межах норми	ДСТУ ISO 6777:2003
2.6	Нітрати	mg/l	≤ 50,0	3,0	В межах норми	Посібник

Специфічний біологічно активний компонент

3.1	Метакремнієва кислота	mg/l	50,0-150,0	90,8	Відповідає	Посібник
-----	-----------------------	------	------------	------	------------	----------

Вх. ак. №0004 від 11.06.26

Мікробіологічні показники						
№ n/n	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
4.1	Кількість МАФАНМ – Загальне мікробне число (ЗМЧ)	КОЕ/1см куб	≤100	3,0	Відповідає	МР 10.10.2.1-155- 2008
4.2	Кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) – загальних коліформ	в 1 дм куб.	≤3	Не виявлено	Відповідає	МР 10.10.2.1- 137-2007
4.3	Кількість синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)	КУО в 1 дм куб	не допускається	Не виявлено	Відповідає	Постанова гол.держ. сан. лікаря України №19 від 06.09.2013

Висновок: Відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»»

Термін придатності до споживання 12 місяців.

Умови зберігання: Зберігати при температурі від +2°C до + 25°C в добре провітрюваних приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0077 від 28.07.2025
Протокол випробувань на хімічні показники: ДП ГРЕС №344-26 від 29.05.2026.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0137 від 17. 11.2023
Дослідження хімічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 823 від 29.05.2026

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0264 від 04.12.2024
Дослідження мікробіологічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 823 від 31.05.2026.

Відповідальні виконавці:

Завідувач мікробіологічної лабораторії _____
(підпис)

Пехньо С.П.
(ПІБ)

М.П.

Лаборант хімічного аналізу _____
(підпис)


Пехньо С.П.
(ПІБ)

Лаборант-мікробіолог _____
(підпис)

Фемяк К.В.
(ПІБ)



Дата видачі «01» червня 2026 р.

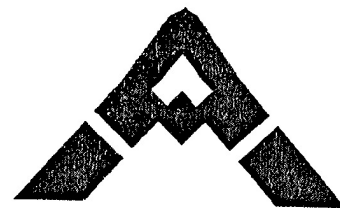

Посвідчення про якість

№1642-26 від 26.01.2026

Виробник і адреса потужностей: ТОВ «А.М.В.-Карпати»
 с. Нижнє Солотвино, 55а, Ужгородський р-он, Закарпатська обл., 89442
www.krayna.ua
 +380961308815

Найменування продукції: вода мінеральна природна лікувально-столова ТМ «Крайна»
 сильногазована/слабогазована/негазована

«Розетка»

№ п/п	Вид тари та номінальний об'єм фасування	Дата виготовлення / номер партії	Розмір партії, шт.
	РЕТ, V = 0.5 (L)	22/01/2026	7200

Результати випробувань

Органолептичні показники

№ п/п	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
1.1	Запах при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.2	Смак і присмак при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420-1:2004
1.3	Забарвленість	градуси	Безбарвна рідина, < 20	< 5	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
1.4	Прозорість	mg/l	Прозора рідина без побічних вкраплень з незначним осадом мінеральних солей	Рідина прозора без осаду і сторонніх включень	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Один. вимір.	Знач. показника згідно НД	Результати випробувань	Похибка	НД на метод випробування
2.1	Повнота налив	ml	500 -3 %	500 +0%	В межах норми	Технічний регламент
2.2	pH	од.рН	-	7,20	В межах норми	ДСТУ 4077-2001
2.3	Діоксид вуглецю	% до маси	-	-	-	-
2.4	Гідрокарбонати	mg/l	100-300	152,5	В межах норми	ДСТУ ISO 9963-1:2007
2.5	Нітрити	mg/l	≤2,0	< 0,01	В межах норми	ДСТУ ISO 6777:2003
2.6	Нітрати	mg/l	≤50,0	3,4	В межах норми	Посібник
Специфічний біологічно активний компонент						
3.1	Метакремнієва кислота	mg/l	50,0-150,0	96,7	Відповідає	Посібник

Мікробіологічні показники						
№ п/п	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
4.1	Кількість МАФАнМ – Загальне мікробне число (ЗМЧ)	КУО\1см3	≤100	2,1	Відповідає	МР 10.10.2.1- 155-2008
4.2	Кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) – загальних коліформ	в 1 дм куб.	≤3	<1	Відповідає	МР 10.10.2.1- 137-2007
4.3	Кількість синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)	КУО в 1 дм куб	не допускається	Не виявлено	Відповідає	Постанова гол.держ. сан. лікаря України №19 від 06.09.2013

Висновок: Відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»

Термін придатності до споживання 12 місяців.


Умови зберігання: Зберігати при температурі від +2°C до +25°C в добре провітрюваних приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0077 від 28.07.2025
Протокол випробувань на фізико-хімічні показники: ДП ГРЕС № 47-26 від 22.01.2026.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0137 від 17. 11.2023
Дослідження хімічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 743 від 22.01.2026.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0264 від 04.12.2024
Дослідження мікробіологічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 743 від 24.01.2026.

Відповідальні виконавці:

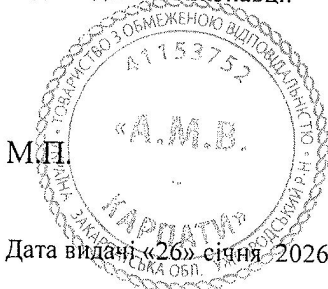

М.П.

Дата видання «26» січня 2026 р.

Завідувач мікробіологічної лабораторії

(підпис)

Пехньо С.П.

(ПІБ)

Лаборант хімічного аналізу

(підпис)

Пехньо С.П.


(ПІБ)

Лаборант - мікробіолог

(підпис)

Фемяк К.В.

(ПІБ)

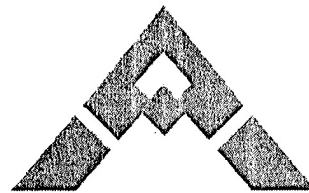

Посвідчення про якість

№1681-26 від 28.03.2026

Виробник і адреса потужностей: ТОВ «А.М.В.-Карпати»

с. Нижнє Солотвино, 55а, Ужгородський р-он, Закарпатська обл., 89442

www.krayna.ua

+380961308815

Найменування продукції: вода мінеральна природна лікувально-столова ТМ «Крайна»
сильногазована/слабогазована/негазована

« Аптека 911 »

№ п/п	Вид тари та номінальний об'єм фасування	Дата виготовлення / номер партії	Розмір партії, шт.
	PET, V = 0.5 (L)	26/03/2026	18240

Результати випробувань

Органолептичні показники

№ п/п	Показник	Одін. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмітка про відповідність	НД на метод випробування
1.1	Запах при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420- 1:2004
1.2	Смак і присмак при 18-25°C	бали	Характерні для комплексу розчинених у воді речовин	0	Відповідає	ДСТУ EN1420- 1:2004
1.3	Забарвленість	градуси	Безбарвна рідина, ≤ 20	≤ 5	Відповідає	ДСТУ ISO 7887:2003
1.4	Прозорість	mg/l	Прозора рідина без побічних вкраплень з незначним осадом мінеральних солей	Рідина прозора без осаду і сторонніх включень	Відповідає	ДСТУ ISO 7027:2003

Фізико-хімічні показники

№ п/п	Показник	Одін. вимір.	Знач. показника згідно НД	Результати випробувань	Похибка	НД на метод випробування
2.1	Повнота наливу	ml	≤ 3%	500 - 0 %	В межах норми	Технічний регламент
2.2	pH	од.рН	≥ 4,5	4,79	В межах норми	ДСТУ 4077-2001
2.3	Діоксид вуглецю	% до маси	0,4 – 0,6	0,53	В межах норми	ДСТУ 7153:2010
2.4	Гідрокарбонати	mg/l	100-300	146,4	В межах норми	ДСТУ ISO 9963- 1:2007
2.5	Нітрити	mg/l	≤ 2,0	≤ 0,01	В межах норми	ДСТУ ISO 6777:2003
2.6	Нітрати	mg/l	≤ 50,0	3,0	В межах норми	Посібник

Специфічний біологічно активний компонент

3.1	Метакремнієва кислота	mg/l	50,0-150,0	88,6	Відповідає	Посібник
-----	-----------------------	------	------------	------	------------	----------

Вх. акт № 1109
Вх. акт № 1108. Від 17.04.26. МП

Мікробіологічні показники						
№ п.п.	Показник	Один. вимір.	Характеристика згідно НД	Результати випробувань	Відмінка про відповідність	НД на метод випробування
4.1	Кількість МАФАМ – Загальне мікробне число (ЗМЧ)	КОЕ/1см куб	≤100	2,3	Відповідає	МР 10.10.2.1-155-2008
4.2	Кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) – загальних коліформ	в 1 дм куб.	≤3	Не виявлено	Відповідає	МР 10.10.2.1-137-2007
4.3	Кількість синьогнійної палички (Pseudomonas aeruginosa)	КУО в 1 дм куб	не допускається	Не виявлено	Відповідає	Постанова гол. держ. сан. лікаря України №19 від 06.09.2013

Висновок: Відповідає вимогам ДСТУ 878-93 «Води мінеральні фасовані. Технічні умови»»

Термін придатності до споживання 12 місяців.

Умови зберігання: Зберігати при температурі від +2°C до +25°C в добре провітрюваних приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0077 від 28.07.2025
Протокол випробувань на хімічні показники: ДП ГРЕС №185-26 від 26.03.2026.

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0137 від 17.11.2023
Дослідження хімічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 782 від 26.03.2026

Свідчення про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №0264 від 04.12.2024
Дослідження мікробіологічної лабораторії ТОВ «А.М.В.-Карпати»: № 782 від 28.03.2026.

Відповідальні виконавці:

Завідувач мікробіологічної лабораторії

(підпис)

Пехньо С.П.
(ПІБ)

М.П.

Лаборант хімічного аналізу

(підпис)

Пехньо С.П.
(ПІБ)

Лаборант-мікробіолог

(підпис)

Фемяк К.В.
(ПІБ)



Дата видачі «28» березня 2026 р.